

Bemærkning til Elektriker!
MEWP - Kurvekran med G2 –

Nøglekontakt – kran/kurv - monteres i boks v. ventilblok.


Separat forsyning 39X til kurv føres gennem samlebox og videre til kurv 39A , B og C.

10 gr. signal føres tilbage fra kurv forbindes til RCL.

Bemærk :
1) Ved slangebakker samles med 5 Pol AMPstik mellem inderarm og knækarm.
2) Uden slangebakker monteres kabeltromle på kurv og 7 pol. Bulgin stik afsluttes ved knækarmshoved med trækaflastning.


Dette diagram supplerer IRC G2 nr. 7021451.
Diagram 702162401 EVS – G2 har som option AIC 2 indtegnet og er derfor også standard.

Boksen placeres på terminalplade ved kranstammen.
BSØ 12.12.11



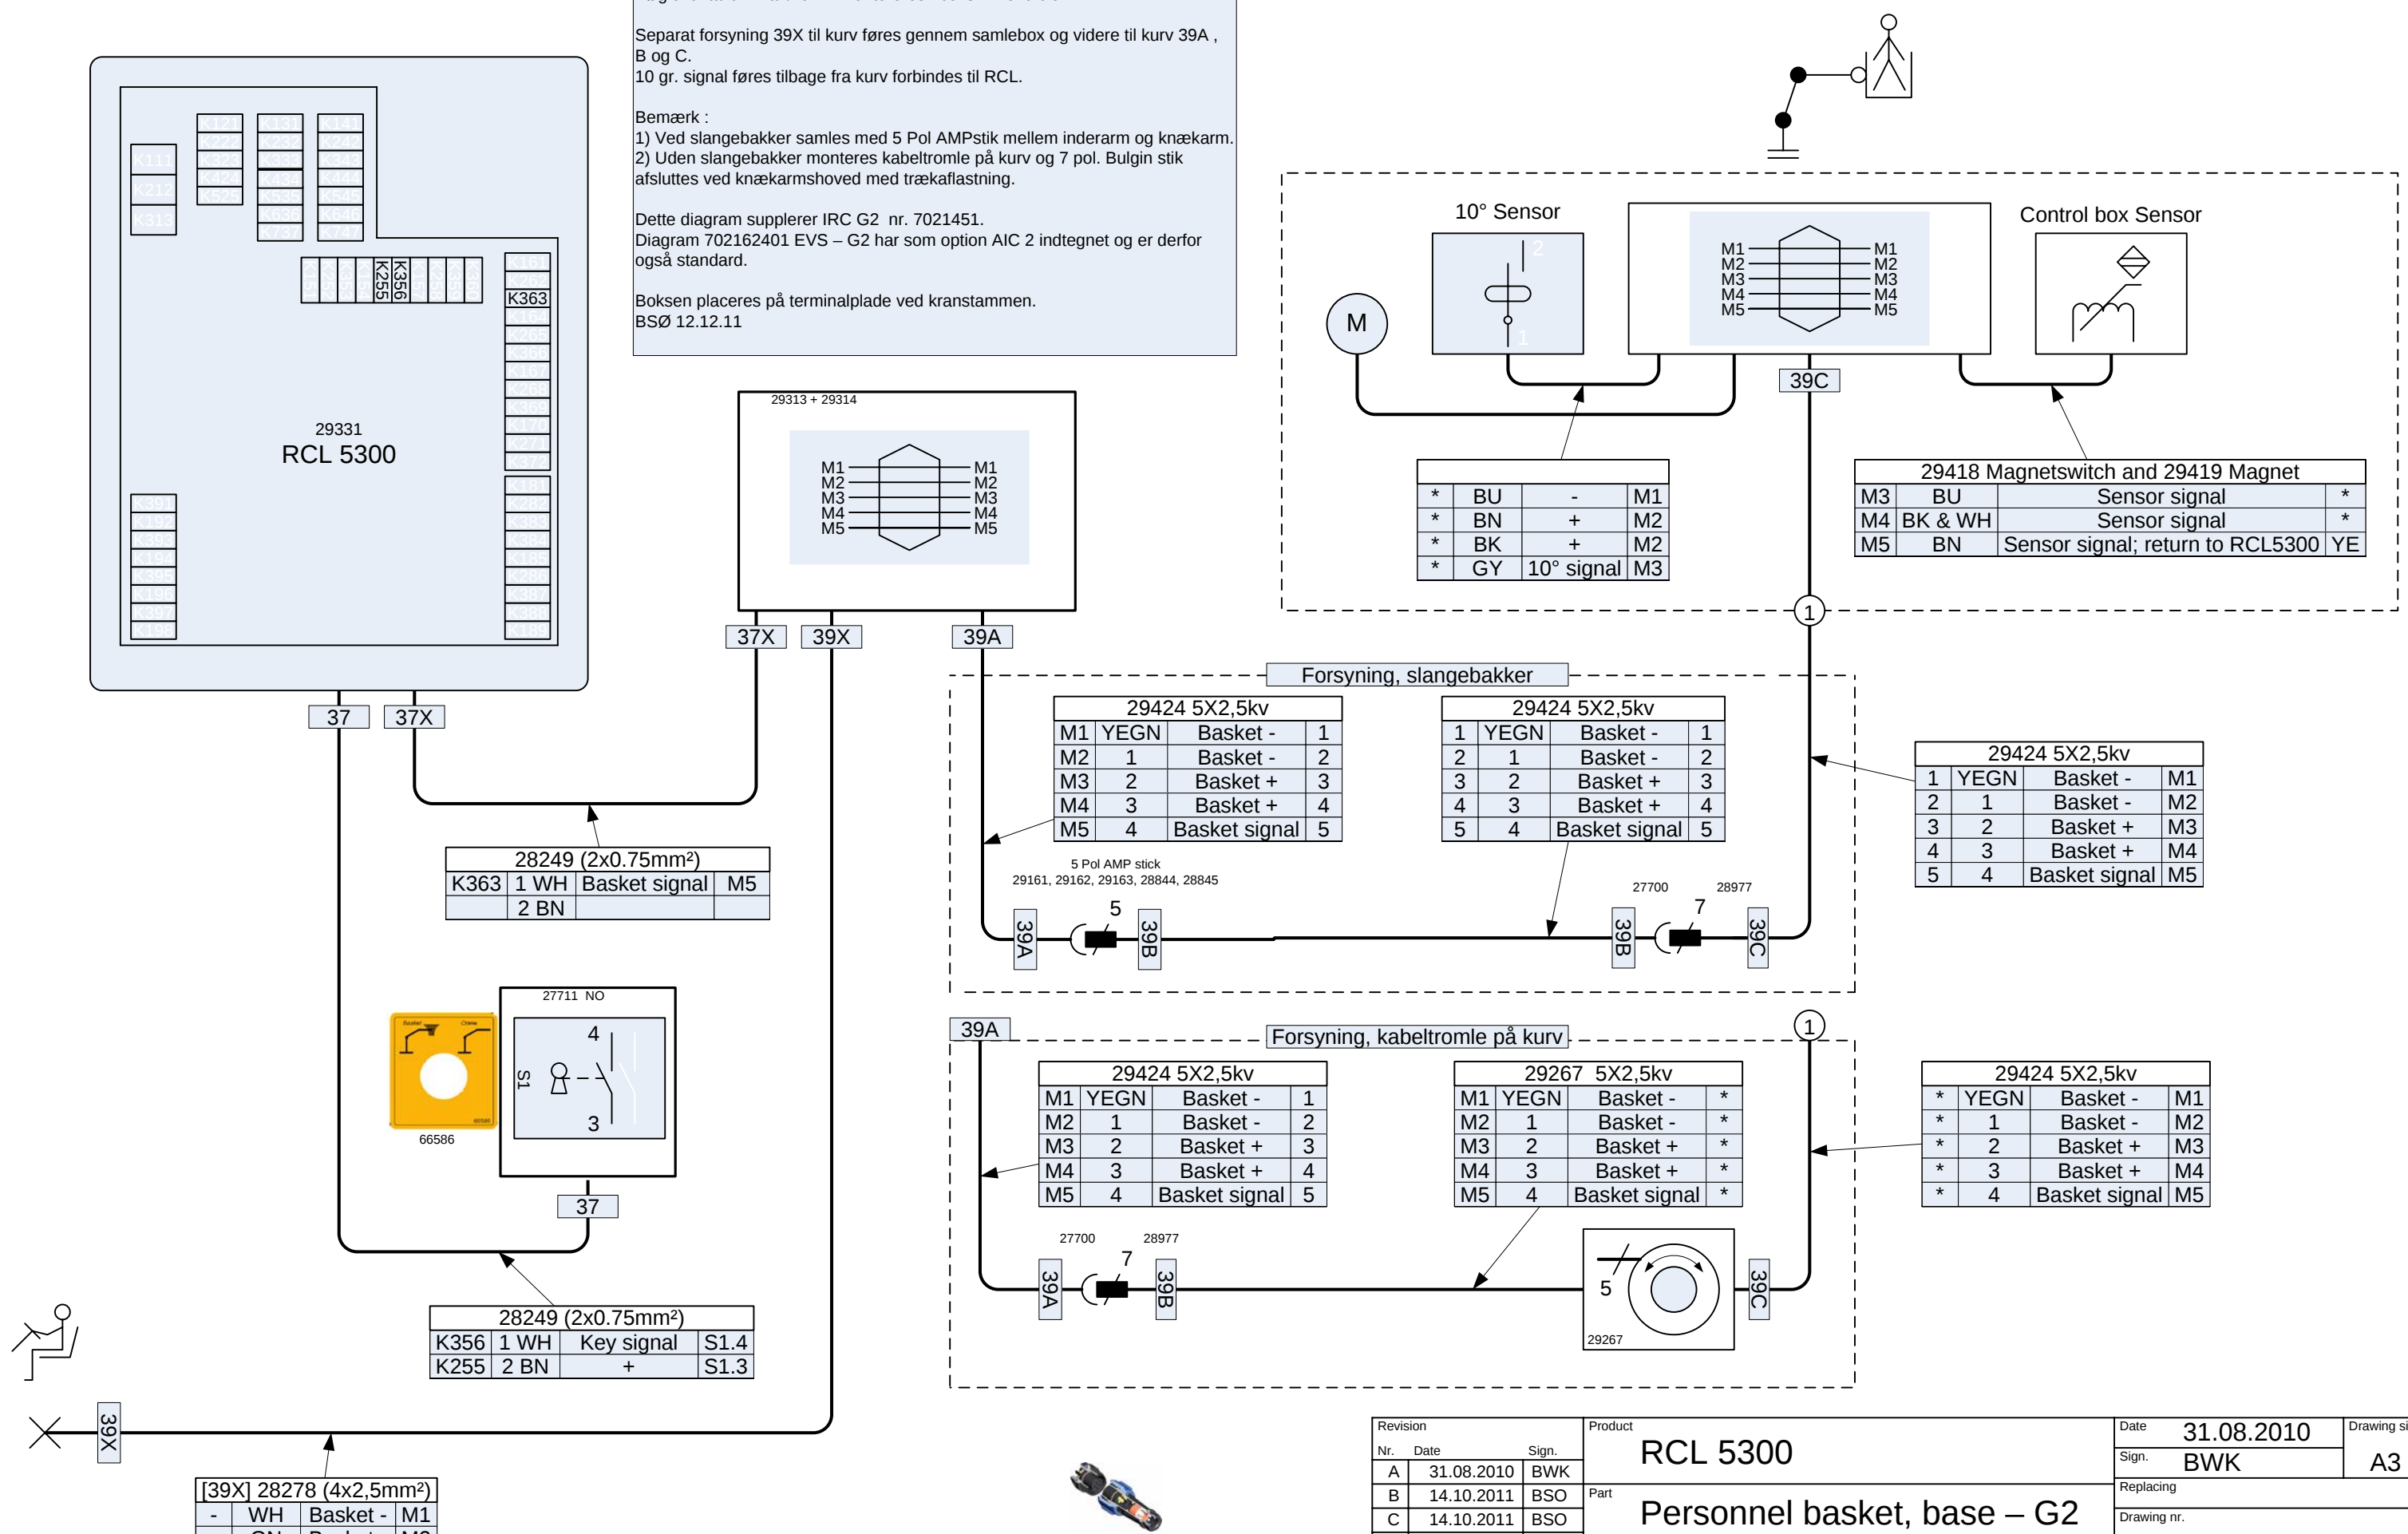


[39X] 28278 (4x2,5mm²)				
-	WH	Basket -	M1	
-	GN	Basket -	M2	
+	BN	Basket +	M3	
+	YE	Basket +	M4	

28249 (2x0.75mm²)				
K363	1 WH	Basket signal	M5	
	2 BN			

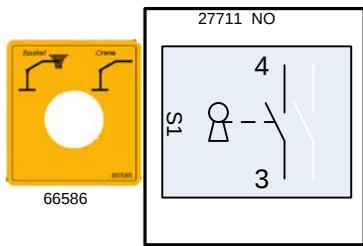

28249 (2x0.75mm²)				
K356	1 WH	Key signal	S1.4	
K255	2 BN	+	S1.3	

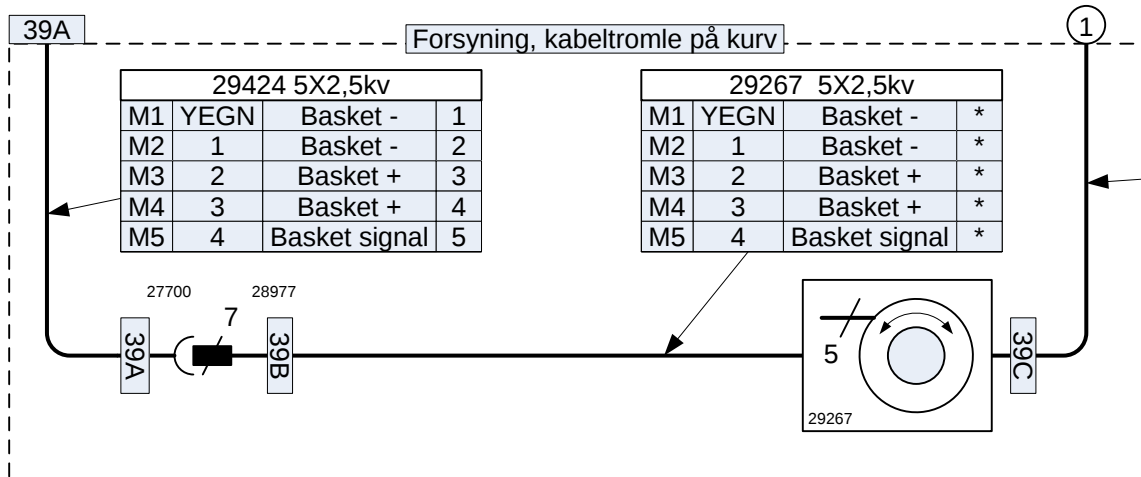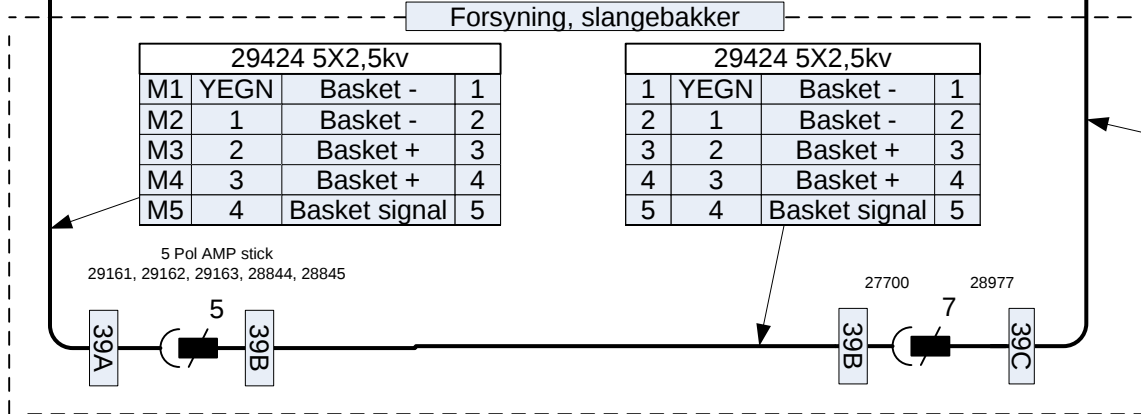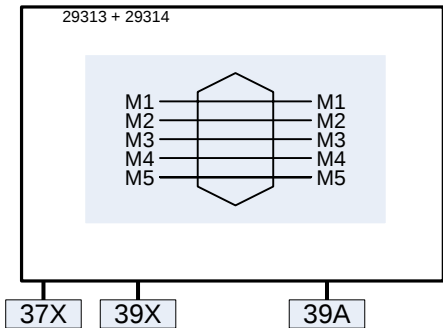

29424 5X2,5kv				
1	YEGN	Basket -	M1	
2	1	Basket -	M2	
3	2	Basket +	M3	
4	3	Basket +	M4	
5	4	Basket signal	M5	

29424 5X2,5kv				
*	YEGN	Basket -	M1	
*	1	Basket -	M2	
*	2	Basket +	M3	
*	3	Basket +	M4	
*	4	Basket signal	M5	

Revision			Product	Date	31.08.2010	Drawing size	
Nr.	Date	Sign.		Sign.	BWK		A3
A	31.08.2010	BWK	Part	Personnel basket, base – G2	Replacing		
B	14.10.2011	BSO			 Højbjerg Maskinfabrik ^a / _s Oddervej 200 - DK-8270 Højbjerg	Drawing nr.	
C	14.10.2011	BSO				70 21 111 01	
D	08.11.2011	BSO					
E	23.11.2011	BSO					
F	12.12.2011	BSO					
					Rep. by		